

Povodí Odry s.p.
Várenská 49
701 26 Ostrava

Praha 9. květen 2022
Přílohy 3/3

Datovou schránkou

Věc: Žádost o vyjádření – stanovisko.

Dobrý den,


dovoluji si obrátit se na vás se žádostí o stanovisko k možnosti napojení vodního díla (rybníka) do toku řeky Vidnávky. V minulosti jsem se na Povodí Odry s.p. obrátil s žádostí o možném vybudování rybníka na mém pozemku p.č. 224/1 v obci i k.ú. Kobylá nad Vidnávkou v úrovni říčního km 7,672 (dle TPE), kdy záměrem bylo napájet rybník ze strouhy vedoucí okolo mých pozemků. Bohužel se ukázalo, že vzhledem ke změně hydrologických poměrů v místě, není tento způsob napájení rybníka realizovatelný. Stanovisko Povodí Odry – Příloha č. 1.

Zjistil jsem, prohlídkou toku řeky Vidnávky, že směrem proti proudu je z Vidnávky napájen zámecký rybník a níže po proudu i malá vodní elektrárna Velká Kraš. Proto jsem přesvědčen, že obdobné řešení by bylo možné i v mém případě, zejména v situaci, kdy je jako celospolečenský zájem, deklarovaný i vedením Ministerstva zemědělství, zvýšit retenci vody v území a obnova nebo budování nových vodních ploch a nádrží. Proto jsem prověřil i možnosti vybudování nového rybníka na mých pozemcích, které jsou v bezprostředním sousedství vodního toku Vidnávky, a nejsou příliš vhodné pro zemědělské obhospodařování. Nechal jsem s pomocí odborníků zhotovit základní případovou studii, která je přílohou mého podání a která ukazuje na reálnost vybudování této nové vodní plochy, a to dokonce v několika možných variantách. Studie zahrnuje možnost napájení tohoto rybníka z toku Vidnávky, obdobně jako je tomu ve dvou výše uvedených případech.

Jako realizovatelné v zásadě jeví dvě varianty s nižší hladinou rybníka (Příloha č.2) a menší plochou a s vyšší (Příloha č.3) s větší plochou rybníka, kdy tato by do budoucna mohla vést k dalšímu lepšímu možnému využití rybníka (chov ryb, požární nádrž, zásoba vody pro zavlažování apod.) včetně zlepšení vodního režimu v daném zemí s pozitivním dopadem na zvýšení potřebné biodiverzity. Preferuji varianty s minimálními dopady na vodní tok, takže navrhneme variantu tzv. „dnového“ odběru napájecí vody namísto využití vzdouvacího zařízení.

Vzhledem k tomu, že potřeba zadržování vody v krajině je deklarována jako celospolečenská potřeba, tak si dovoluji Povodí Odry s.p. jehož zřizovatelem je stát, který navíc budování rybníků podporuje i formou dotací, požádat nejen o vyjádření, stanovisko, ale i spolupráci a případnou metodickou podporu, jak věc realizovat, aby byla celospolečensky co nejprospěšnější.

Děkuji.

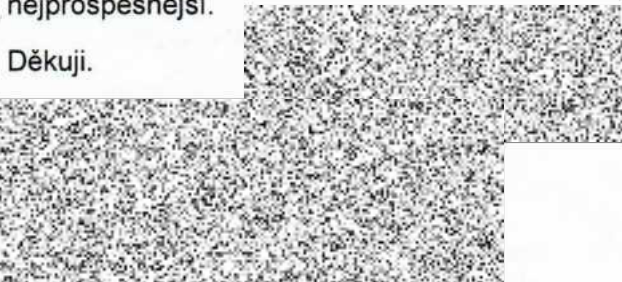

Rozdělovník: 1) Povodí Odry s.p.
2) Obec Kobylá nad Vidnávkou

00123456789

OBECNÍ ÚŘAD Kobylá nad Vidnávkou, okres Jeseník		Počet listů <i>3</i>
Došlo: 10-05-2022	Zpracovatel <i>Jedl</i>	
Č.j.: <i>00123456789</i>	Ukl. znak	
Přílohy: _____		



Povodí Odry
státní podnik

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

Stanovisko k záměru obnovy rybníka v k.ú. Kobylá nad Vidnávkou

Dopisem ze dne 9.5.2011 nás žádáte o vydání stanoviska k záměru obnovy historického rybníka na pozemku 224/1 v obci i k.ú. Kobylá nad Vidnávkou. Pozemek leží na pravém břehu DVT 10212349 - levostranného přítoku Vidnavky v ČHP 2-04-04-047 v úrovni říčního km 7,672 (dle TPE). Rybník je zamýšlen na ploše cca 0,1 ha s objemem cca 1 000 m³ jako boční s napájením z DVT v km 0,1 a odtokem do DVT v km 0,05.

Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce Vidnavky včetně přítoku a z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Odry k vaší žádosti vydáváme následující stanovisko:

- Proti umístění rybníka nebudeme mít zásadní námitky, pokud bude zcela zahlouben. Pozemek leží v záplavovém území Vidnavky, které stanovil OÚ Jeseník dne 20.12.2001, čj. 5635/2001/RŽP/Gz-231.2, a proto nesmí hráz rybníka tvořit překážku odtoku při povodních.
- Upozorňujeme, že neponeseme odpovědnost za případné škody způsobené povodněmi.
- Projektovou dokumentaci je nutno zpracovat v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže a předložit nám k odsouhlasení spolu s požadavky na nakládání s vodami, konstrukce nápuštěného a výpuštěného objektu zasahující do koryta vodního toku je nutno předem projednat s naším vodohospodářským provozem Jeseník.
- Následně bude nutno požádat vodoprávní úřad (MU Jeseník) o povolení k nakládání s vodami dle § 8 a o povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona. K vydání případného povolení k chovu ryb je kompetentní Krajský úřad Olomouckého kraje.

Povodí Odry,


státní podnik 230

701 26 Ostrava Varenská 49

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Na vědomí: VHP Jeseník

Povodí Odry
státní podnik

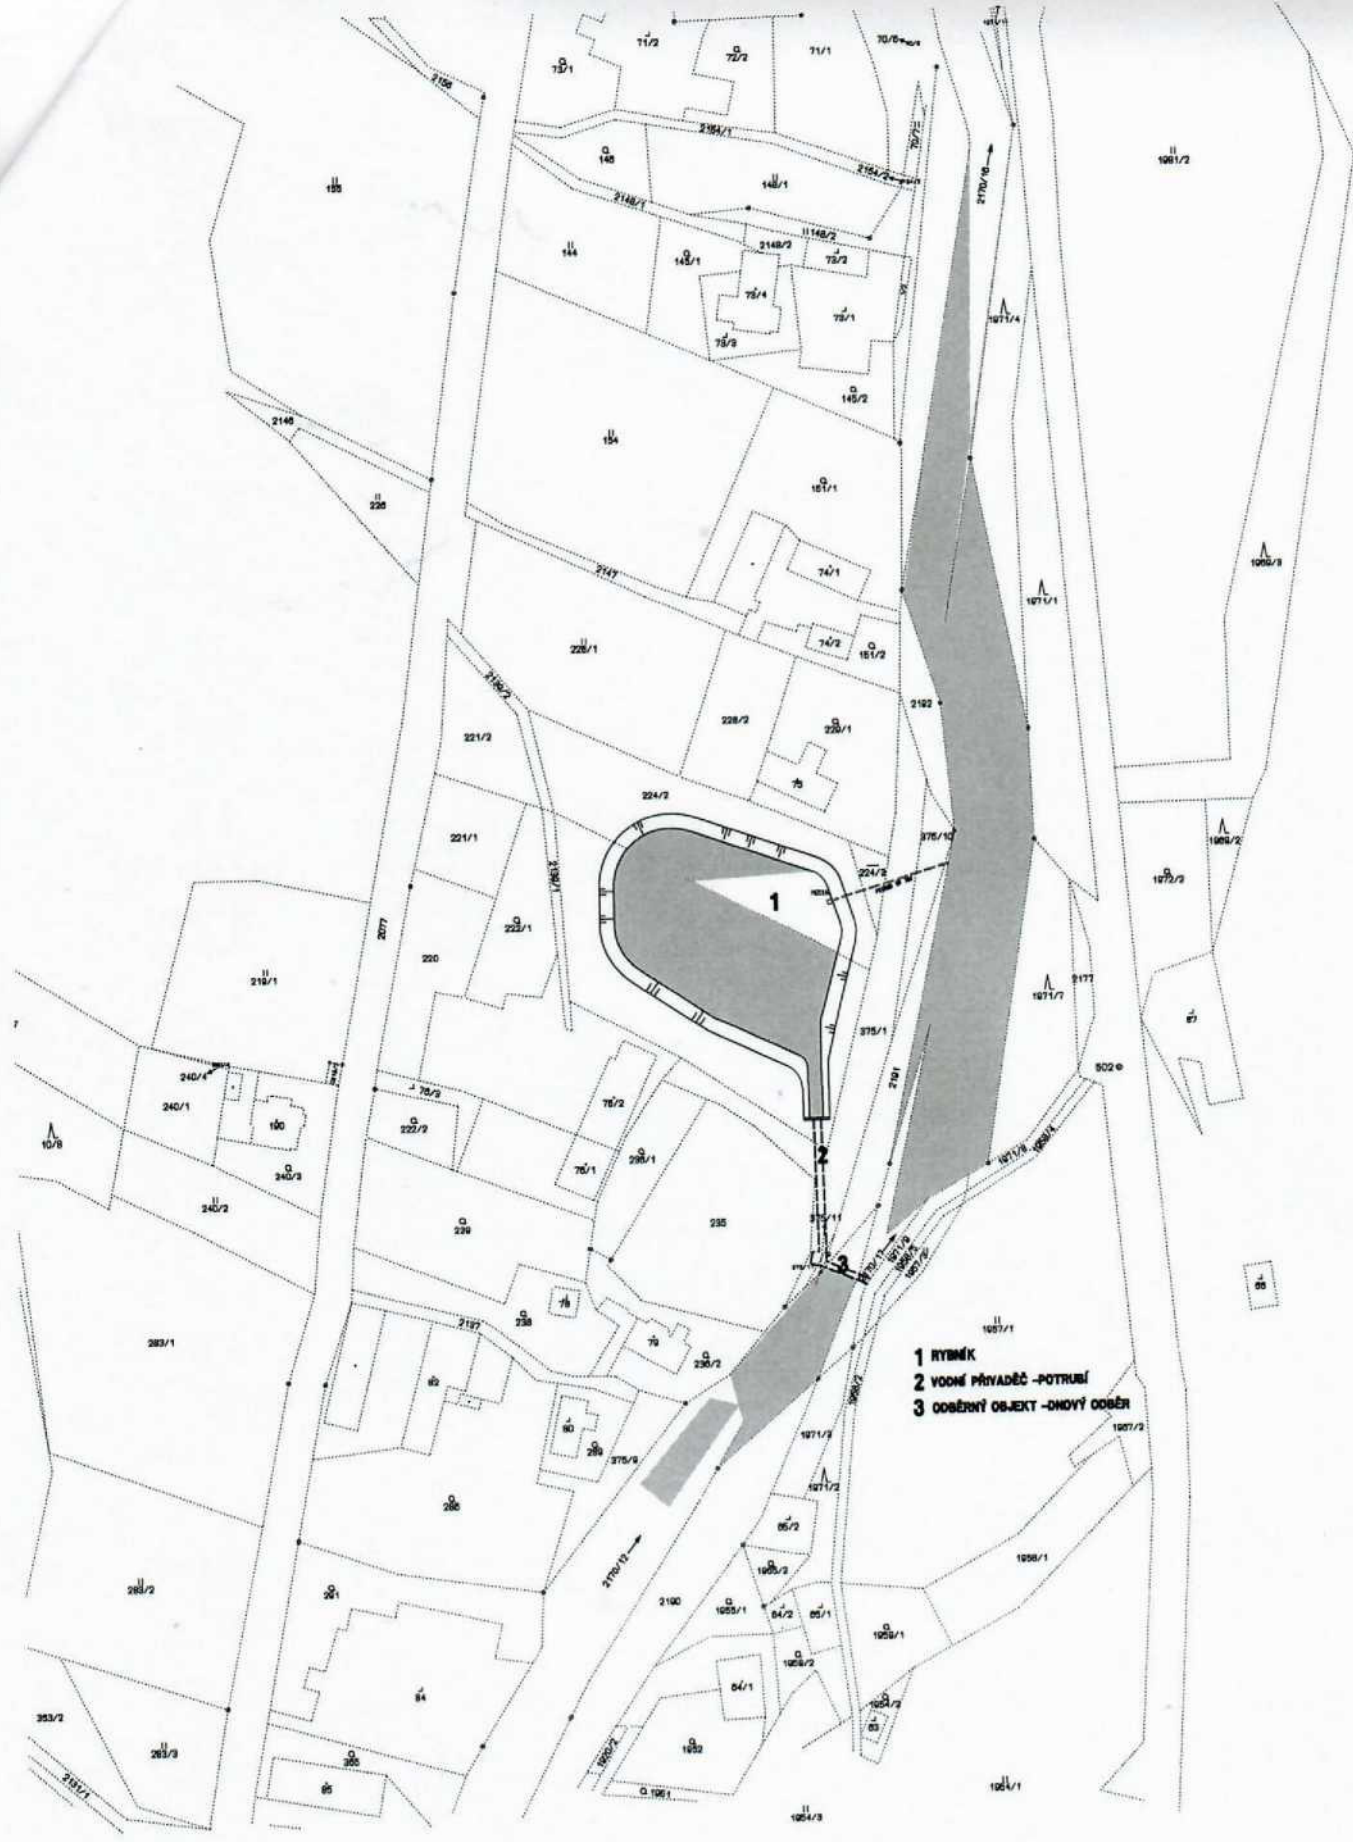

- 1 RYBNÍK
- 2 VODNÍ PŘÍVADĚČ - POTRUBÍ
- 3 OČIŠŤOVNÝ OBJEKT - DNVOVÝ OČEŠ

